# DETALLE 1, DISTRIBUCIÓN INTERIOR. PLANTA BAJA

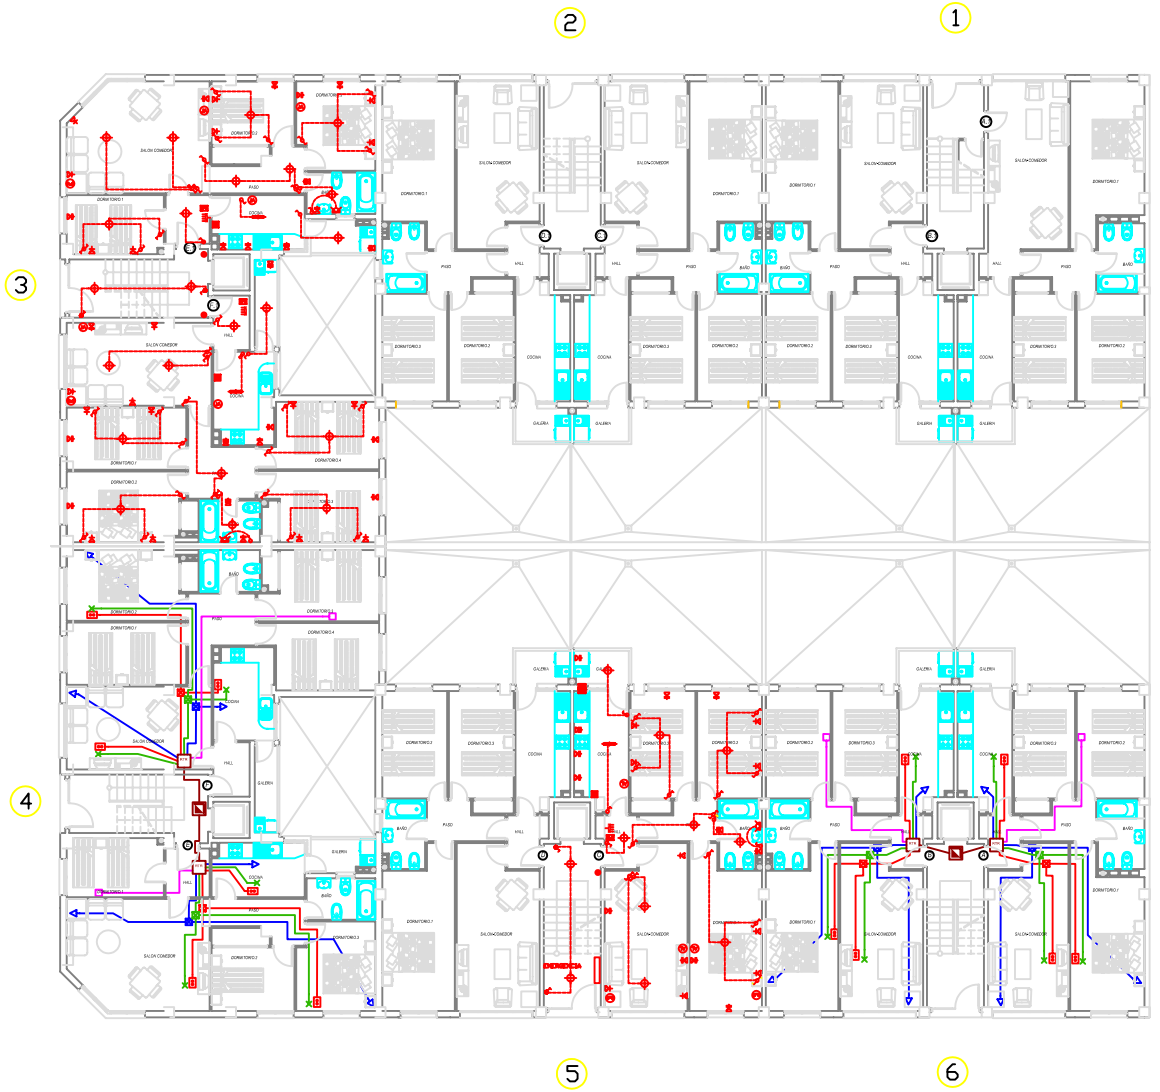


**LEYENDA DE ELECTRICIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CAJA GENERAL DE PROTECCION (ED–34) | | INTERRUPTOR DE CONTROL BIPOLAR (ED–40) |
| | CENTRALIZACION DE CONTADORES (ED–37) | | CONMUTADOR (ED–45) |
| | CONTADOR MONOFASICO (ED–13) | | CRUZAMIENTO (ED–46) |
| | CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (ED–42) | | INTERRUPTOR CON TEMPORIZADOR (ED–53) |
| | BASE ENCHUFE DE 25 A. CON TOMA A TIERRA (ED–51) | | TOMA DE TV. Y FM. |
| | BASE ENCHUFE DE 20 A. CON TOMA A TIERRA (ED–50) | | TOMA DE TELEFONO |
| | BASE ENCHUFE DE 16 A. CON TAPA DE PROTECCION (ED–50) | | PULSADOR (ED–44) |
| | BASE ENCHUFE DE 16 A. CON TOMA A TIERRA (ED–50) | | ZUMBADOR (ED–47) |
| | PUNTO DE LUZ EN TECHO (ED–5) | | PORTERO EN VIVIENDA |
| | PUNTO DE LUZ EN PARED (ED–6) | | PORTERO EN FACHADA |
| | PUNTO DE LUZ CON TEMPORIZADOR (ED–6) | | EXTRACTOR 300 m3/Hora |
| | PUNTO DE LUZ FLUORESCENTE (ED–7) | | MOTOR DE 0,5 CV |
| | INTERRUPTOR (ED–44) | | CERRADURA DE APERTURA CON LLAVE |

- TOMA RTV
- TOMA TB + RDSI
- TOMA TLCA/SAFI
- TOMA RESERVA
- REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED
- REGISTRO SECUNDARIO
- CANALIZACIÓN PRINCIPAL
- CANALIZACIÓN EXTERNA
- CANALIZACIÓN DE ENLACE