


las estructuras metálicas y armaduras de muros o soportes de hormigón , se soldaran mediante cable conductor , a la conducción enterrada en puntos por encima de la solera o del forjado de cota inferior

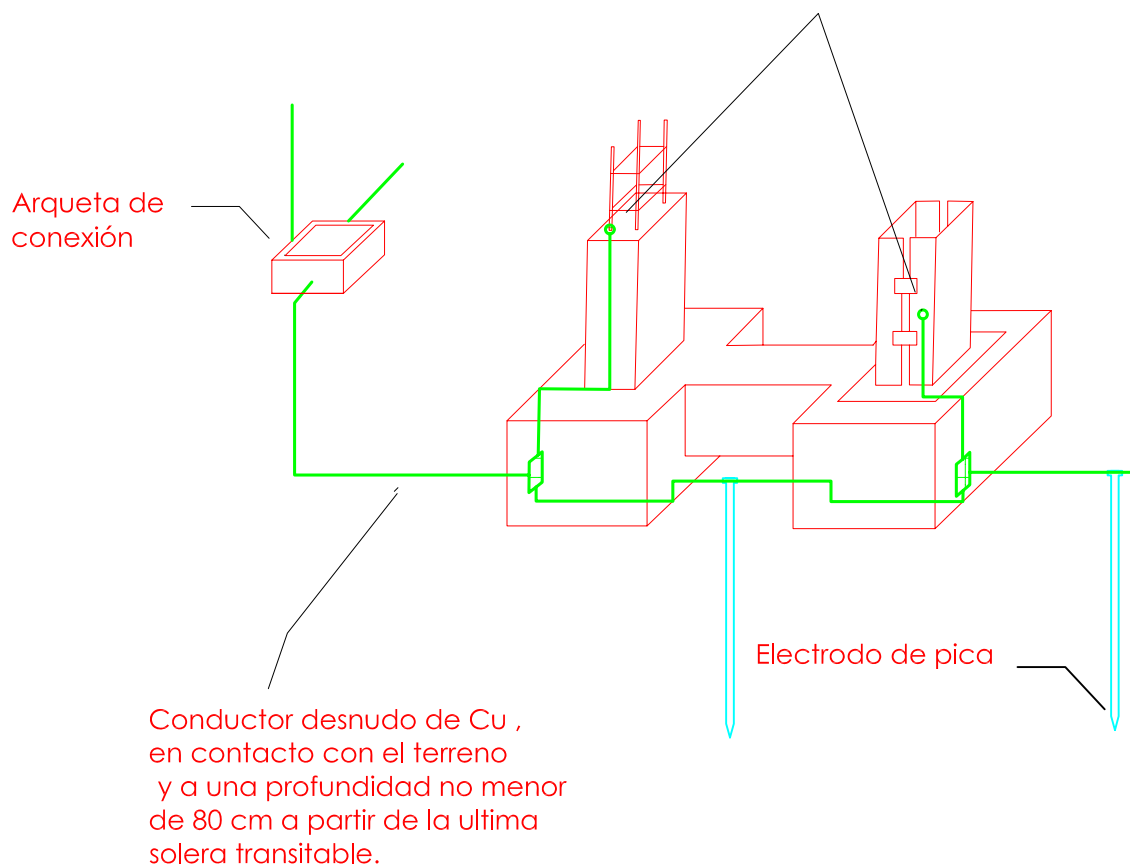

PROYECTO DE:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DE 30 VIVIENDAS, SERVICIOS GENERALES Y GARAJE.

SITUACIÓN: LA PARCELA 9 DE LA UA-3 DEL PLAN PARCIAL CR-6

LOCALIDAD: MURCIA

FECHA

FEB
2012

PLANO N°

8

ESCALA:

S/E

PLANO DE:

PUESTA A TIERRA

Fdo.:
D. SALVADOR CILLER FERNÁNDEZ
Ingeniero Técnico Industrial