


# PLANOS

- 1- Plano de situación Instalaciones deportivas-Campus de Espinardo.
- 2- Instalaciones deportivas-Campus de Espinardo.
- 3- Distribución-Gas-Climatización-Vestuarios exteriores.
- 4- Fontanería y saneamiento- Vestuarios exteriores
- 5- Electricidad- Vestuarios exteriores
- 6- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Vestuarios exteriores.
- 7- Distribución-Edificio polivalente-Planta sótano.
- 8- Distribución-Edificio polivalente-Planta baja.
- 9- Distribución-Edificio polivalente-Planta primera.
- 10- Distribución-Edificio polivalente-Planta segunda.
- 11- Fontanería y saneamiento- Edificio polivalente-Planta baja.
- 12- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio polivalente- Sótano.
- 13- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio polivalente- Planta baja.
- 14- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio polivalente- Primera planta.
- 15- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Edificio polivalente- Segunda planta.
- 16- Distribución- Pabellón- Planta baja.
- 17- Distribución- Pabellón- Planta alta.
- 18- Distribución- Pabellón- Cubierta.
- 19- Fontanería y saneamiento- Pabellón- Planta baja.
- 20- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Pabellón- Planta baja.
- 21- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Pabellón- Planta alta.
- 22- Distribución y alarma- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.

- 23- Distribución- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Cubierta.
- 24- Electricidad- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
- 25- Climatización- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
- 26- Fontanería- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
- 27- Saneamiento- Centro de Medicina del Deporte y SAD- Planta baja.
- 28- Protección contra incendios y recorridos de evacuación- Centro de Medicina del Deporte y SAD.
- 29- Recorrido de evacuación-Instalaciones deportivas-Campus de Espinardo.

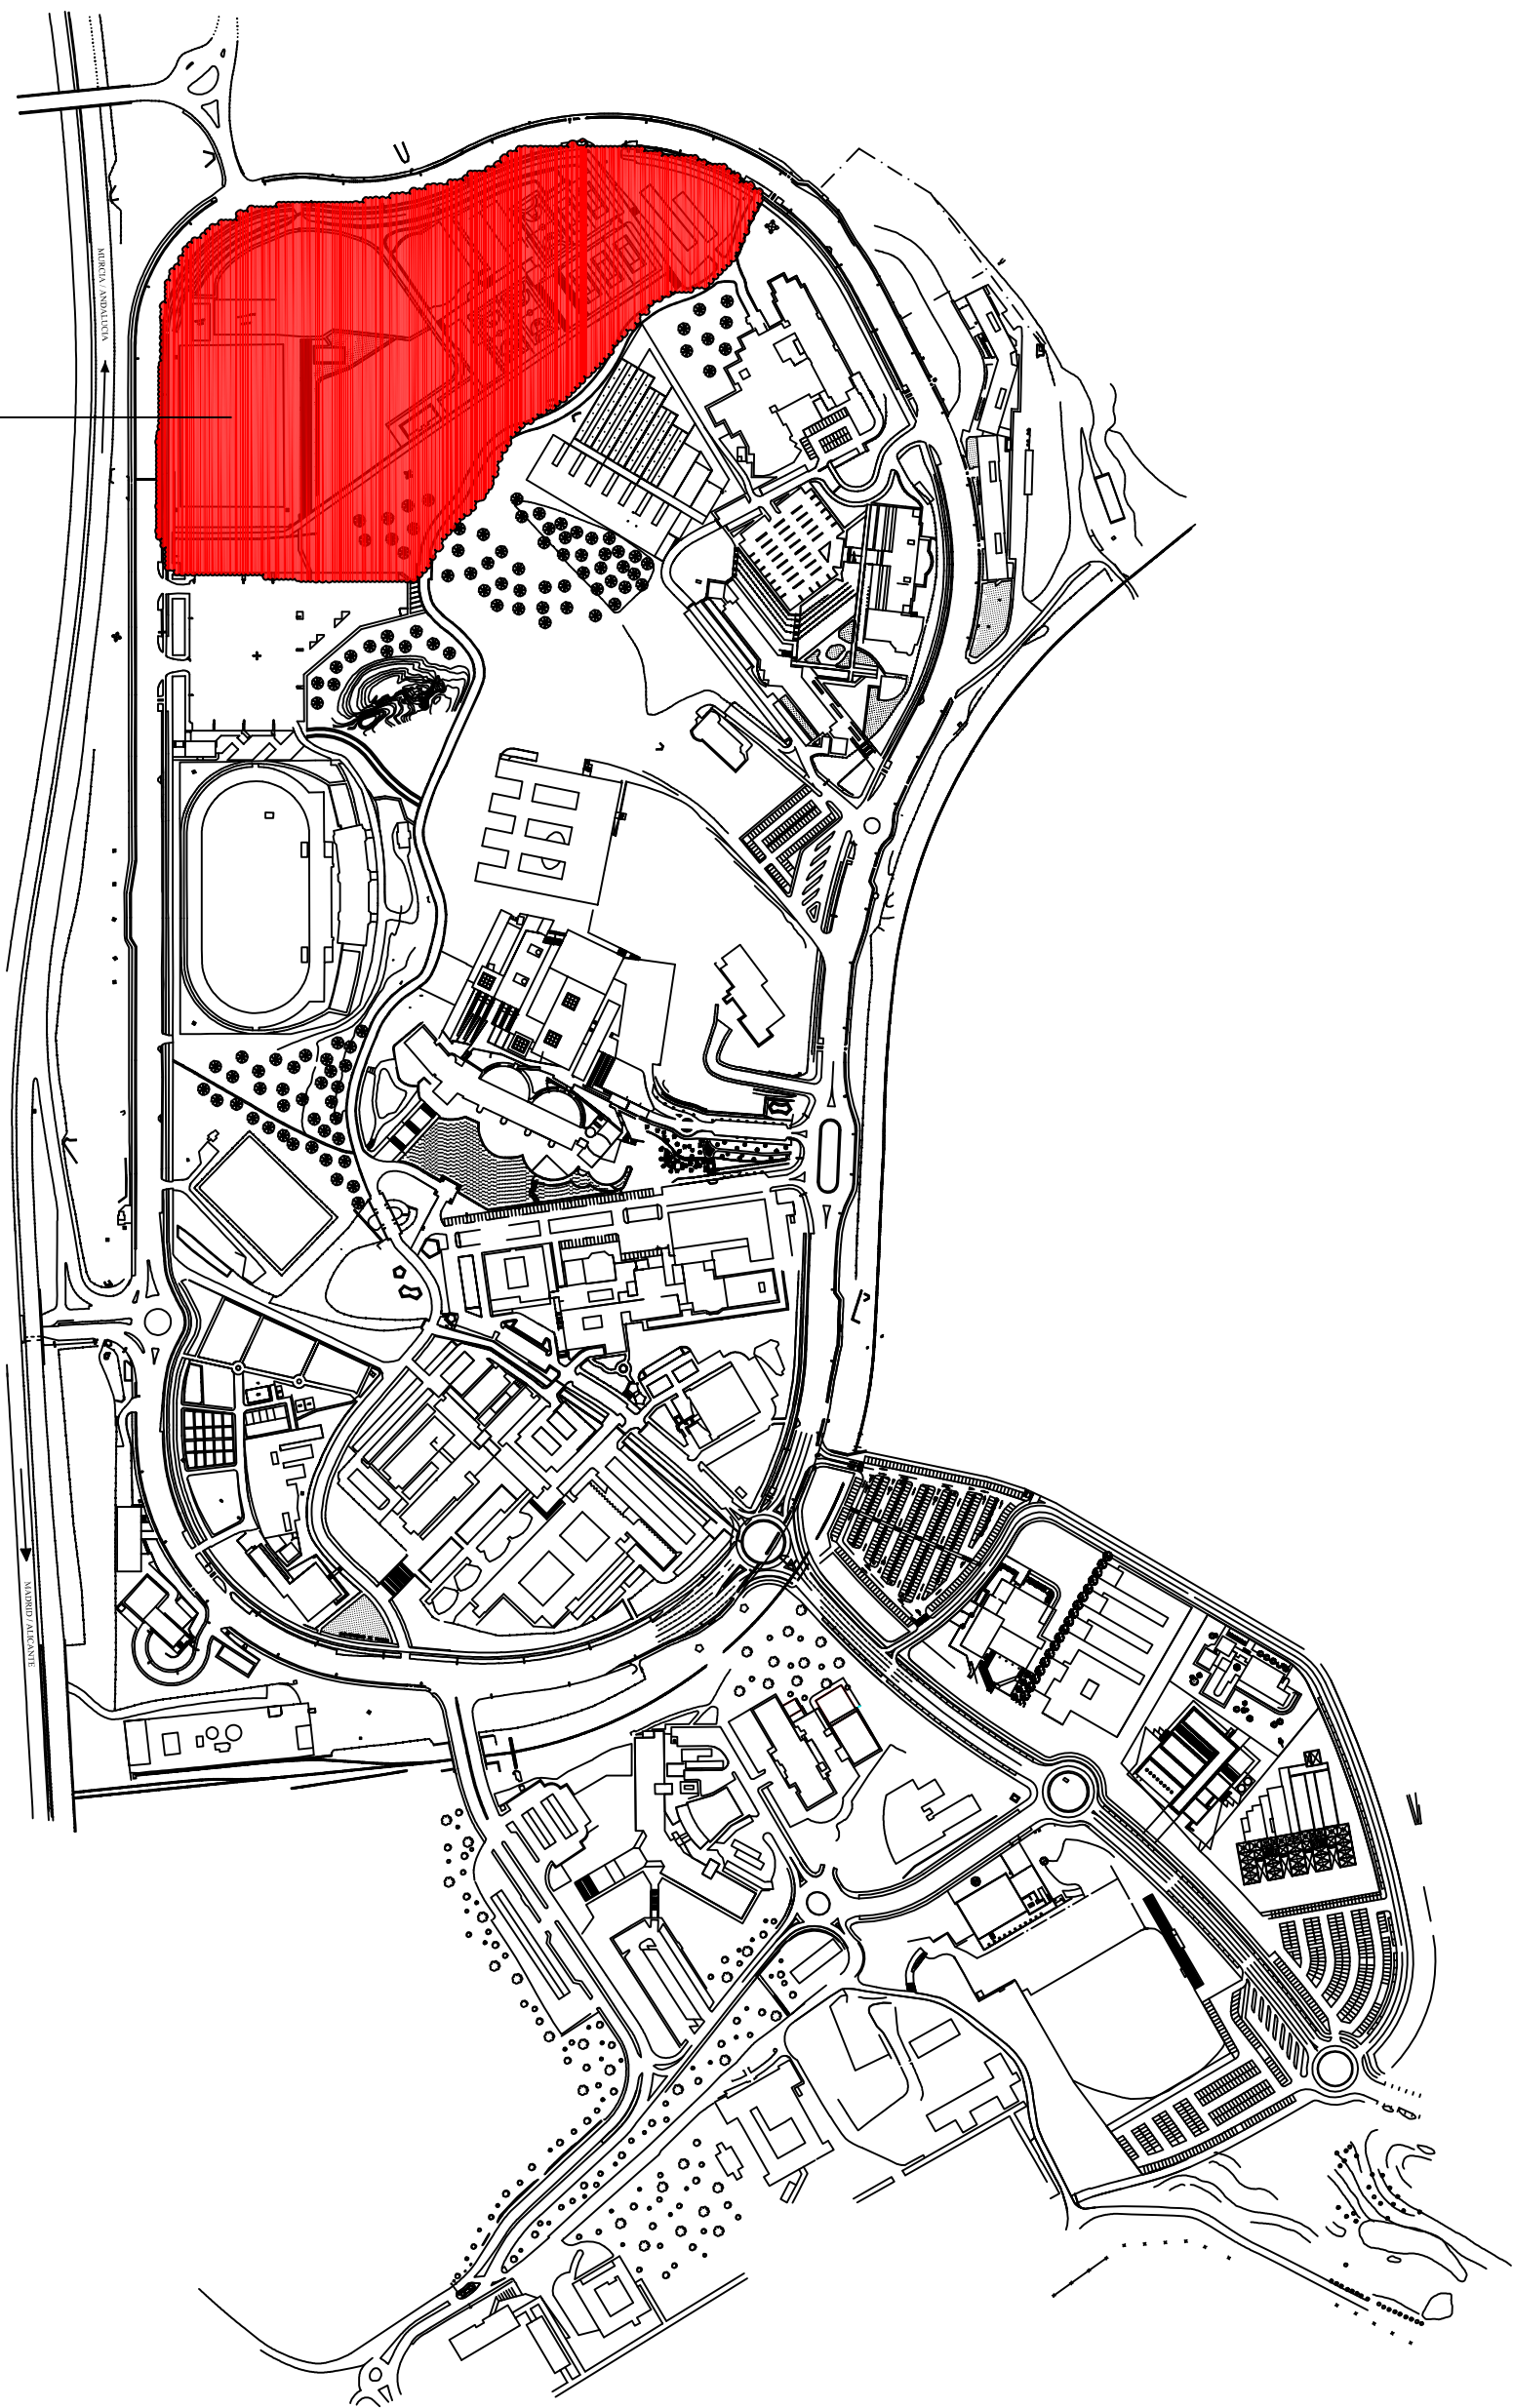

INSTALACIONES DEPORTIVAS



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

1

ESCALA

1:5000

PLANO DE SITUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS


CAMPUS DE ESPINARDO

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



## LEYENDA

- 1-Conserjería
- 2-Pista de tenis 1
- 3-Pista de tenis 2
- 4-Pista de tenis 3
- 5-Pista de tenis 4
- 6-Pista de tenis 5
- 7-Pista polideportiva 1
- 8-Pista polideportiva 2
- 9-Pista polideportiva 3
- 10-Vestuarios exteriores y sala de formación
- 11-Cafetería
- 12-Rocódromo
- 13-Frontón 1
- 14-Frontón 2
- 15-Pabellón polideportivo
- 16-Edificio polivalente
- 17-Almacenes, sala de calderas  
cuadro de luces general
- 18-Centro de medicina del deporte
- 19-Oficinas SAD
- 20-Pista de pádel 1
- 21-Pista de pádel 2
- 22-Pista de pádel 3
- 23-Pista de pádel 4
- 24-Pista de pádel 5
- 25-Almacenes
- 26-Vestuarios
- 27-Campo de fútbol 11
- 28-Campo de fútbol 7
- 29-Campo de fútbol 5
- 30-31-Parkings
- 32-Transformador



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

2

ESCALA

1:2000

INSTALACIONES DEPORTIVAS


CAMPUS DE ESPINARDO


FECHA

27/06/2013


Nº HOJAS

1

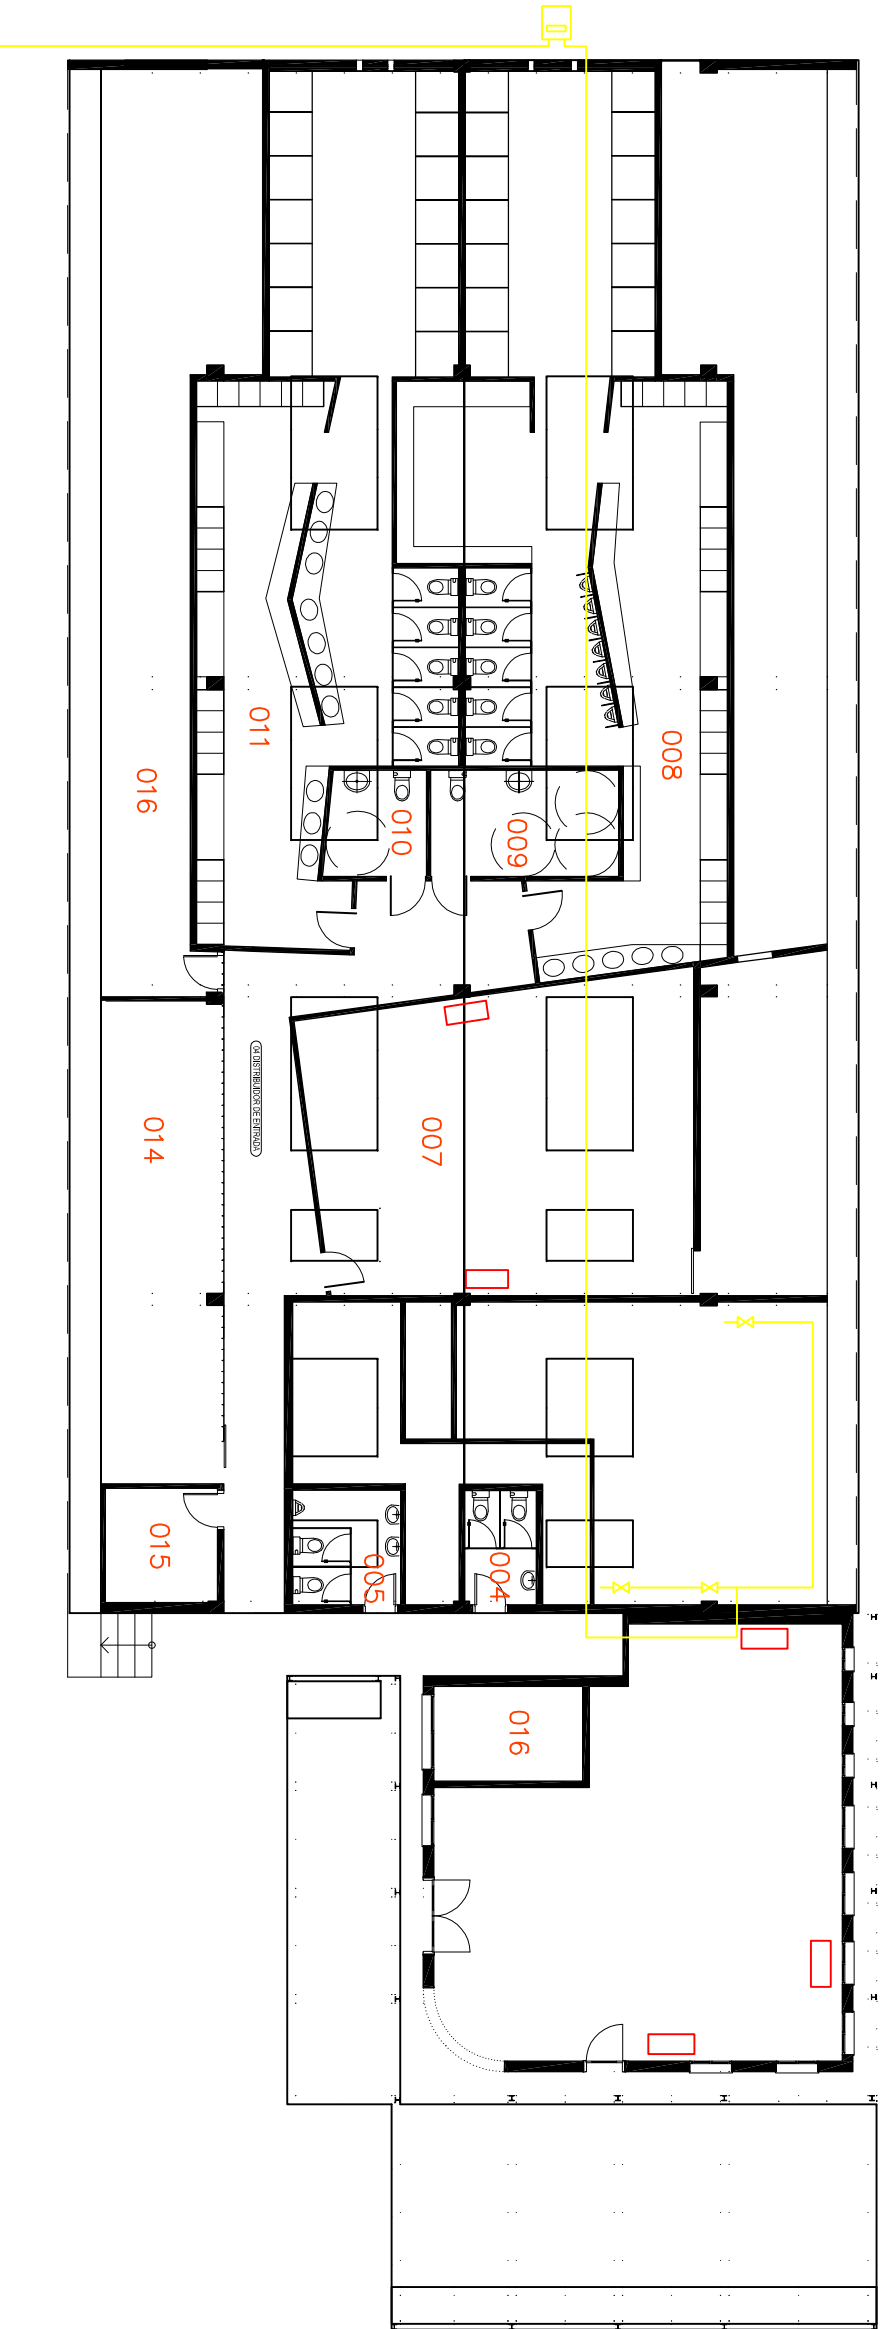





CONTADOR DE GAS + FILTRO + REGULADOR MPB-BP + LLAVE DE CORTE



LLAVE DE CORTE DE GAS



RED DE GAS



CLIMATIZADOR-SPLIT



PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

3

ESCALA

1:30



DISTRIBUCIÓN - GAS - CLIMATIZACIÓN  
VESTUARIOS EXTERIORES

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

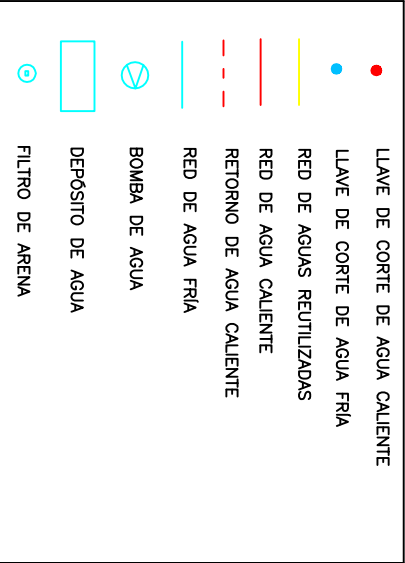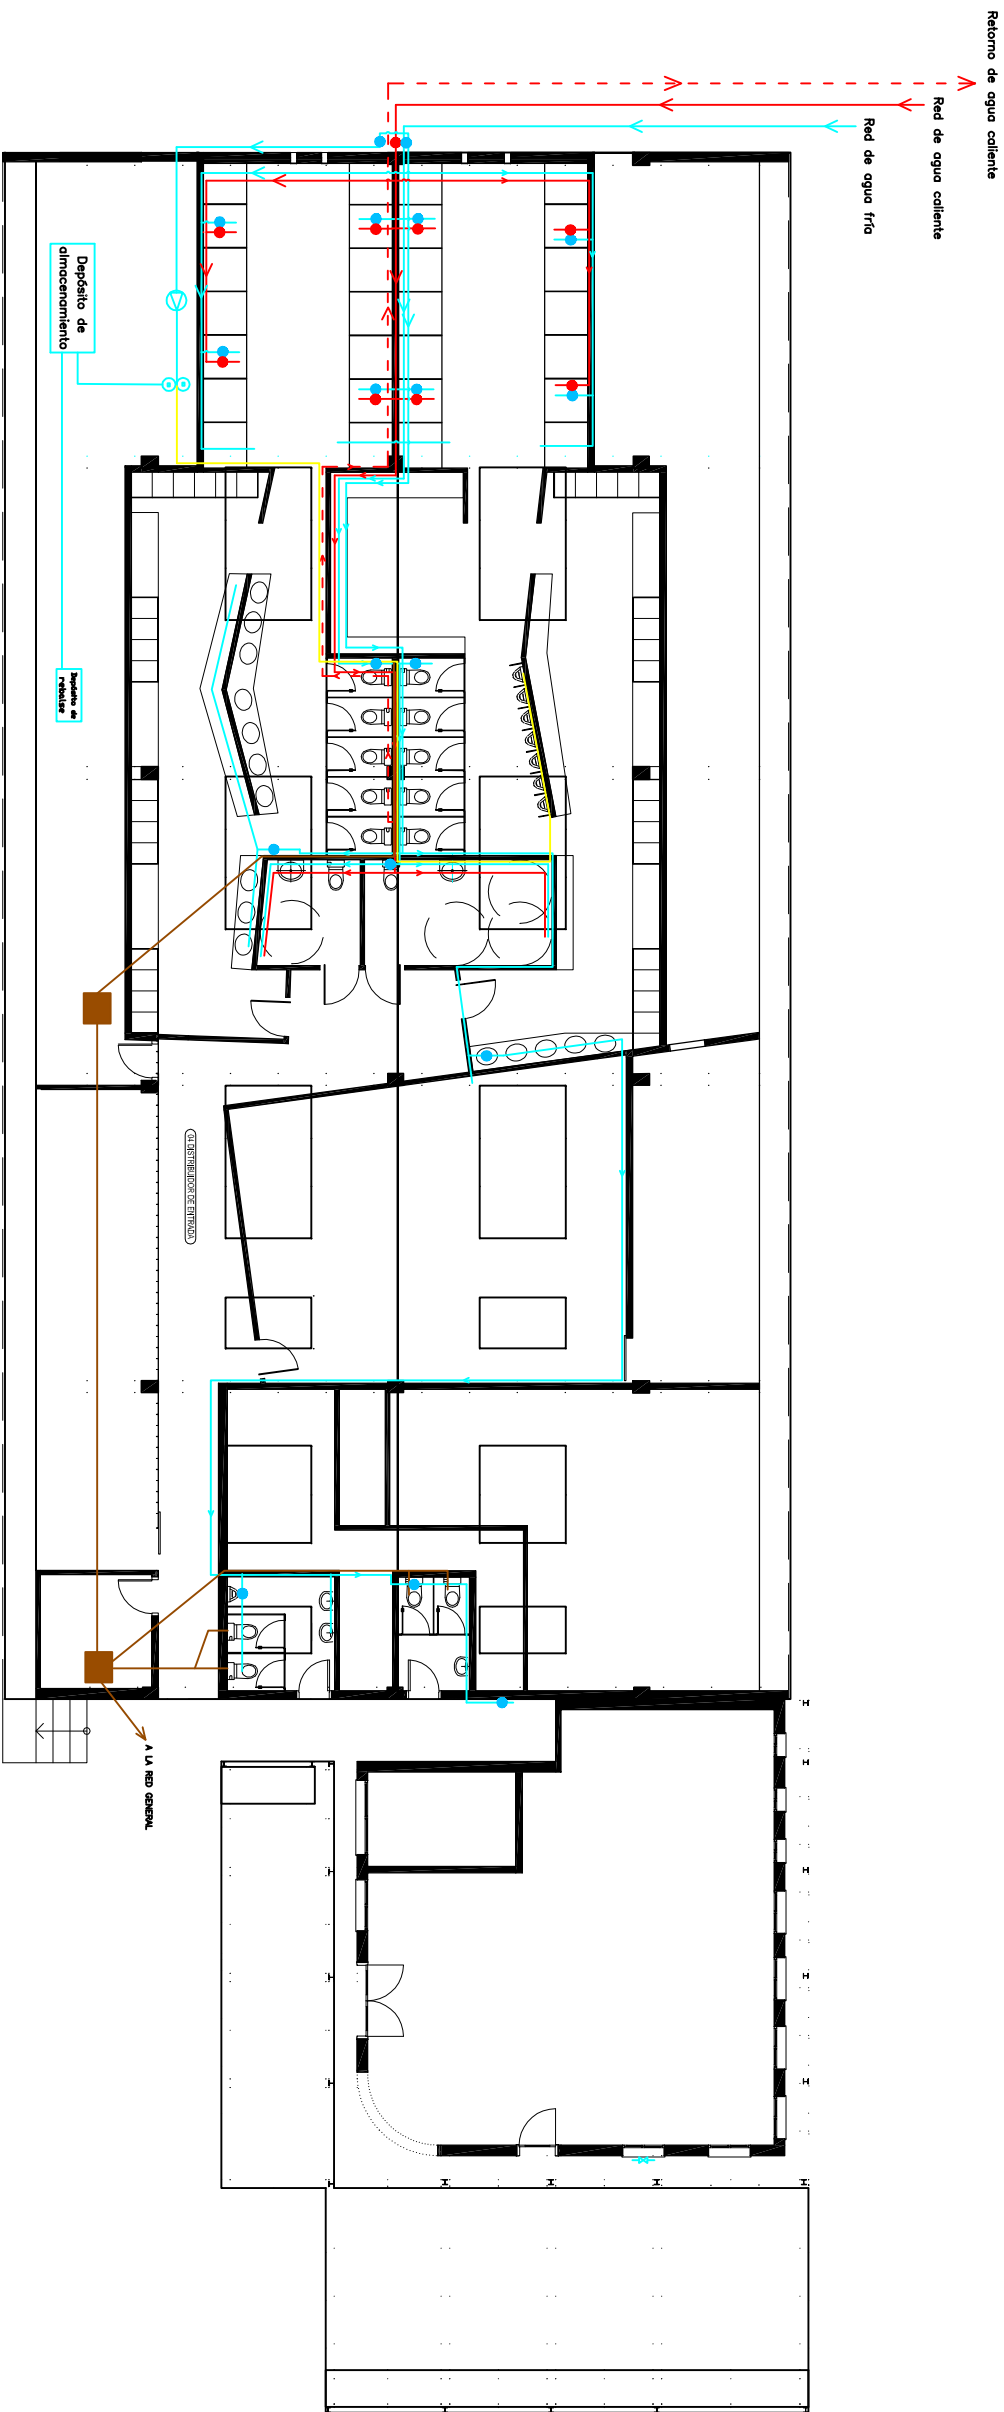

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

4

ESCALA

1:30

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO – VESTUARIOS EXTERIORES

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



CUADRO ELECTRICO EDIFICIO

COCINA

CUADRO ELÉCTRICO DE LA COCINA

CUADRO DE LUCES PISTAS

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X36W

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X18W

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 1X58W

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 1X36W

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 1X18W

LUMINARIA ESTANCA HALÓGENA SUSPENDIDA A TUBO RÍGIDO ESTANCO

DETECTOR DE PRESENCIA

RED ELÉCTRICA

LUMINARIA EMERGENCIA

INTERRUPTOR DE UN PUNTO

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA

INTERRUPTOR DE DOS PUNTOS

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº  
5

ESCALA

1:30

ELECTRICIDAD - VESTUARIOS EXTERIORES


FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



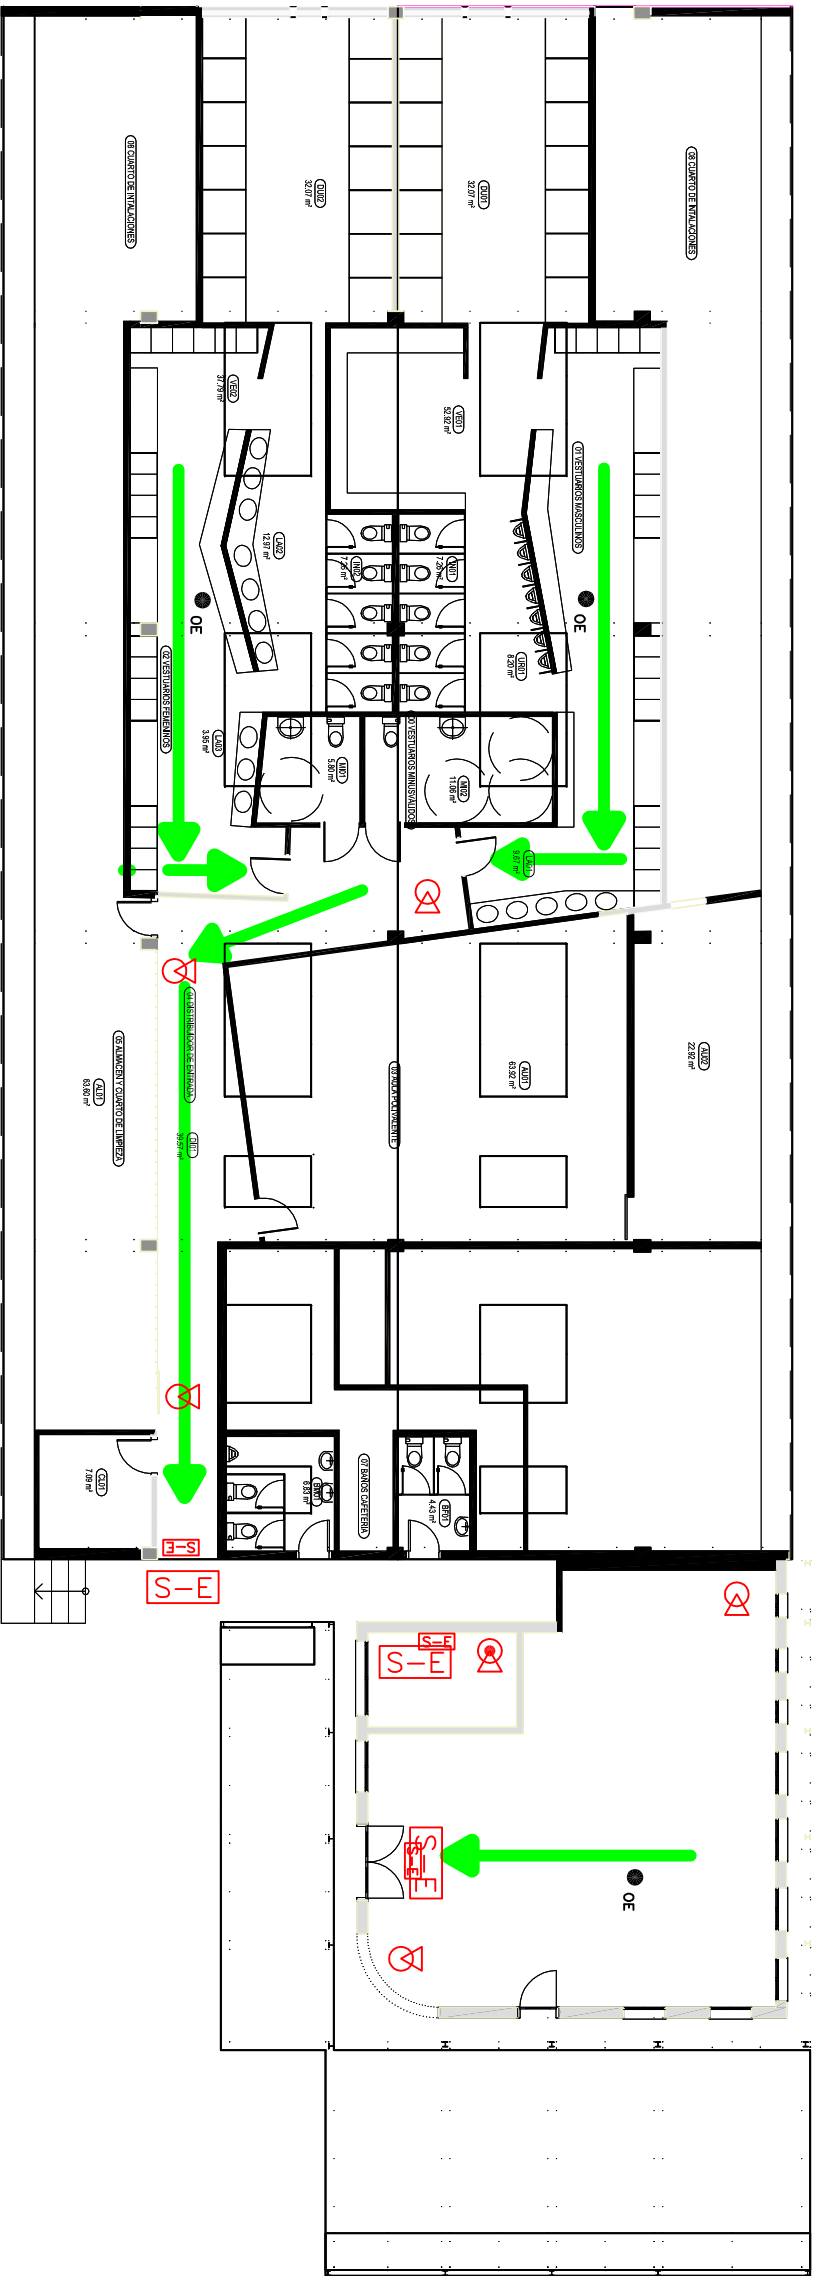

● OE

ORIGEN DE EVACUACION

→

RECORRIDO DE EVACUACION

S-E

SALIDA DE EMERGENCIA

S-E

SALIDA DE EMERGENCIA

S-E

EXTINTOR EFICACIA 13A-89B 6 Kgs

S-E

EXTINTOR DE CO2 7 Kgs

		PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA		PLANO Nº 6	
ESCALA 1:30		PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN VESTUARIOS EXTERIORES		FECHA 27/06/2013	
				Nº HOJAS 1	


2.ED25.B1.-1

COD.  
CAMPUS

COD. EDIFICIO

COD.  
BLOQUE

COD.  
PLANTA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

7

ESCALA

1:20

DISTRIBUCIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA SÓTANO

FECHA


27/06/2013




Nº HOJAS

1

2.ED25.B1.0

COD. COD. COD. COD.  
BIBLIOT. EDIFICIO BLOQUE PLANTA



-  MONTACARGAS
-  CUADRO ELÉCTRICO
-  CLIMATIZADOR-SPLIT



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

8

ESCALA

1:50

DISTRIBUCIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA BAJA

FECHA


27/06/2013

Nº HOJAS

1

2.ED25.B1.1

COD. COD. COD. COD.  
SINERGIA EDIFICIO SUBSE PLANTA



MONTACARGAS



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

9

ESCALA

1:50

DISTRIBUCIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA PRIMERA

FECHA


27/06/2013

Nº HOJAS

1

2.ED25.B1.2

COD. CAMPUS COD. EDIFICIO COD. BLOQUE COD. PLANTA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

10

ESCALA

1:50

DISTRIBUCIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA SEGUNDA

FECHA


27/06/2013

Nº HOJAS

1

2.ED25.B1.0

COD. CDD. CDD. CDD. CDD.  
2015 2010 2010 2010 2010



—	RED DE AGUA FRÍA
—	RED DE AGUA CALIENTE
—	RED DE SANEAMIENTO
●	ARQUETA DE SANEAMIENTO
●	LLAVE DE CORTE DE AGUA CALIENTE
●	LLAVE DE CORTE DE AGUA FRÍA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

11

ESCALA

1:50



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA BAJA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

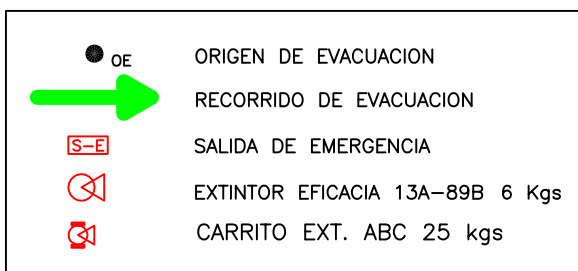

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

12

ESCALA

1:20


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - SOTANO

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

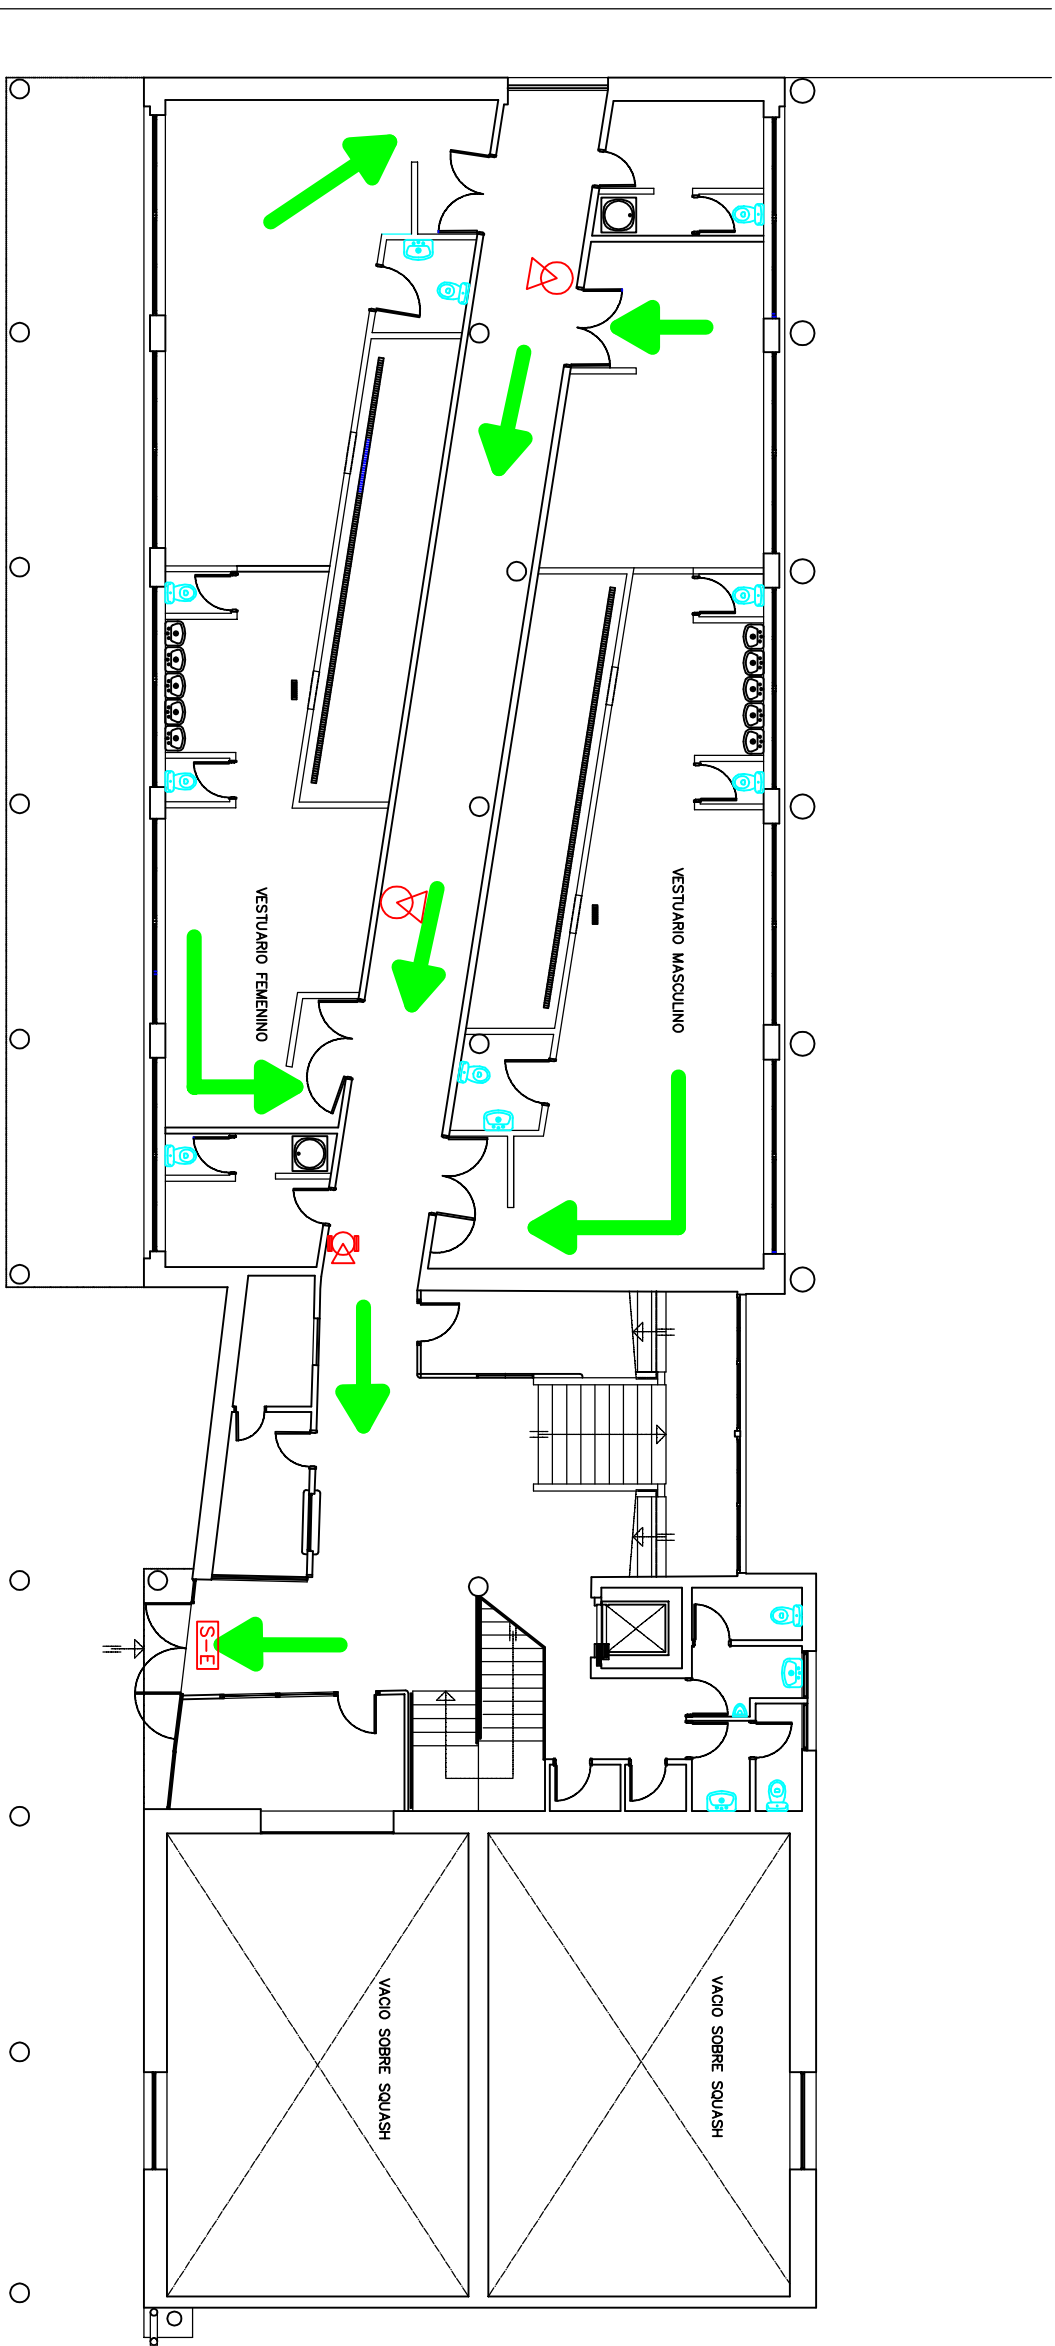

OR

ORIGEN DE EVACUACION

RECORRIDO DE EVACUACION

RECORRIDO DE EVACUACION

S-E

SAIDA DE EMERGENCIA

SAIDA DE EMERGENCIA

S-E

EXTINTOR EFICACIA 13A-89B 6 Kgs

EXTINTOR EFICACIA 13A-89B 6 Kgs

S-E

CARRITO EXT. ABC 25 Kgs

CARRITO EXT. ABC 25 Kgs



PLANIFICACI3N DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO N3

13

ESCALA

1:20

PROTECCI3N CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACI3N  
EDIFICIO POLIVALENTE - PLANTA BAJA



FECHA

27/06/2013

N3 HOJAS

1



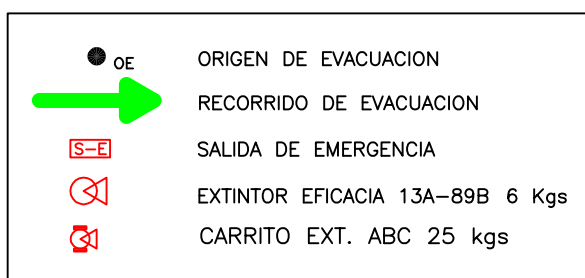

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

14

ESCALA

1:50



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - PRIMERA PLANTA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

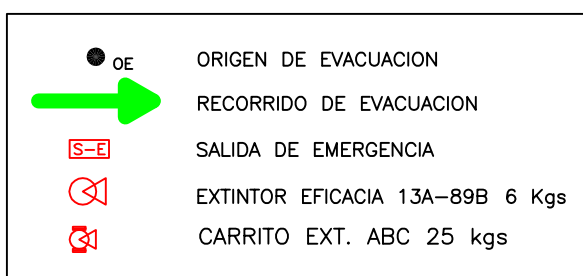

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

15

ESCALA

1:50


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
EDIFICIO POLIVALENTE - SEGUNDA PLANTA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



CUADRO ELÉCTRICO

CLIMATIZADOR-SPLIT



PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

16

ESCALA

1:50

DISTRIBUCIÓN  
PABELLÓN - PLANTA BAJA


FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

.ED.B1.1			
COD. CAMPUS	COD. EDIFICIO	COD. BLOQUE	COD. PLANTA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

17

ESCALA

1:75

DISTRIBUCIÓN  
PABELLÓN - PLANTA ALTA


FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

___.ED ___.B1.CU			
COD. CAMPUS	COD. EDIFICIO	COD. BLOQUE	COD. PLANTA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

18

ESCALA

1:75


DISTRIBUCIÓN  
PABELLÓN - CUBIERTA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



LLAVE DE CORTE DE AGUA CALIENTE

LLAVE DE CORTE DE AGUA FRÍA

ARQUETA DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA FRÍA

RED DE AGUA CALIENTE



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

19

PLANO Nº

ESCALA

1:50


FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
PABELLÓN - PLANTA BAJA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

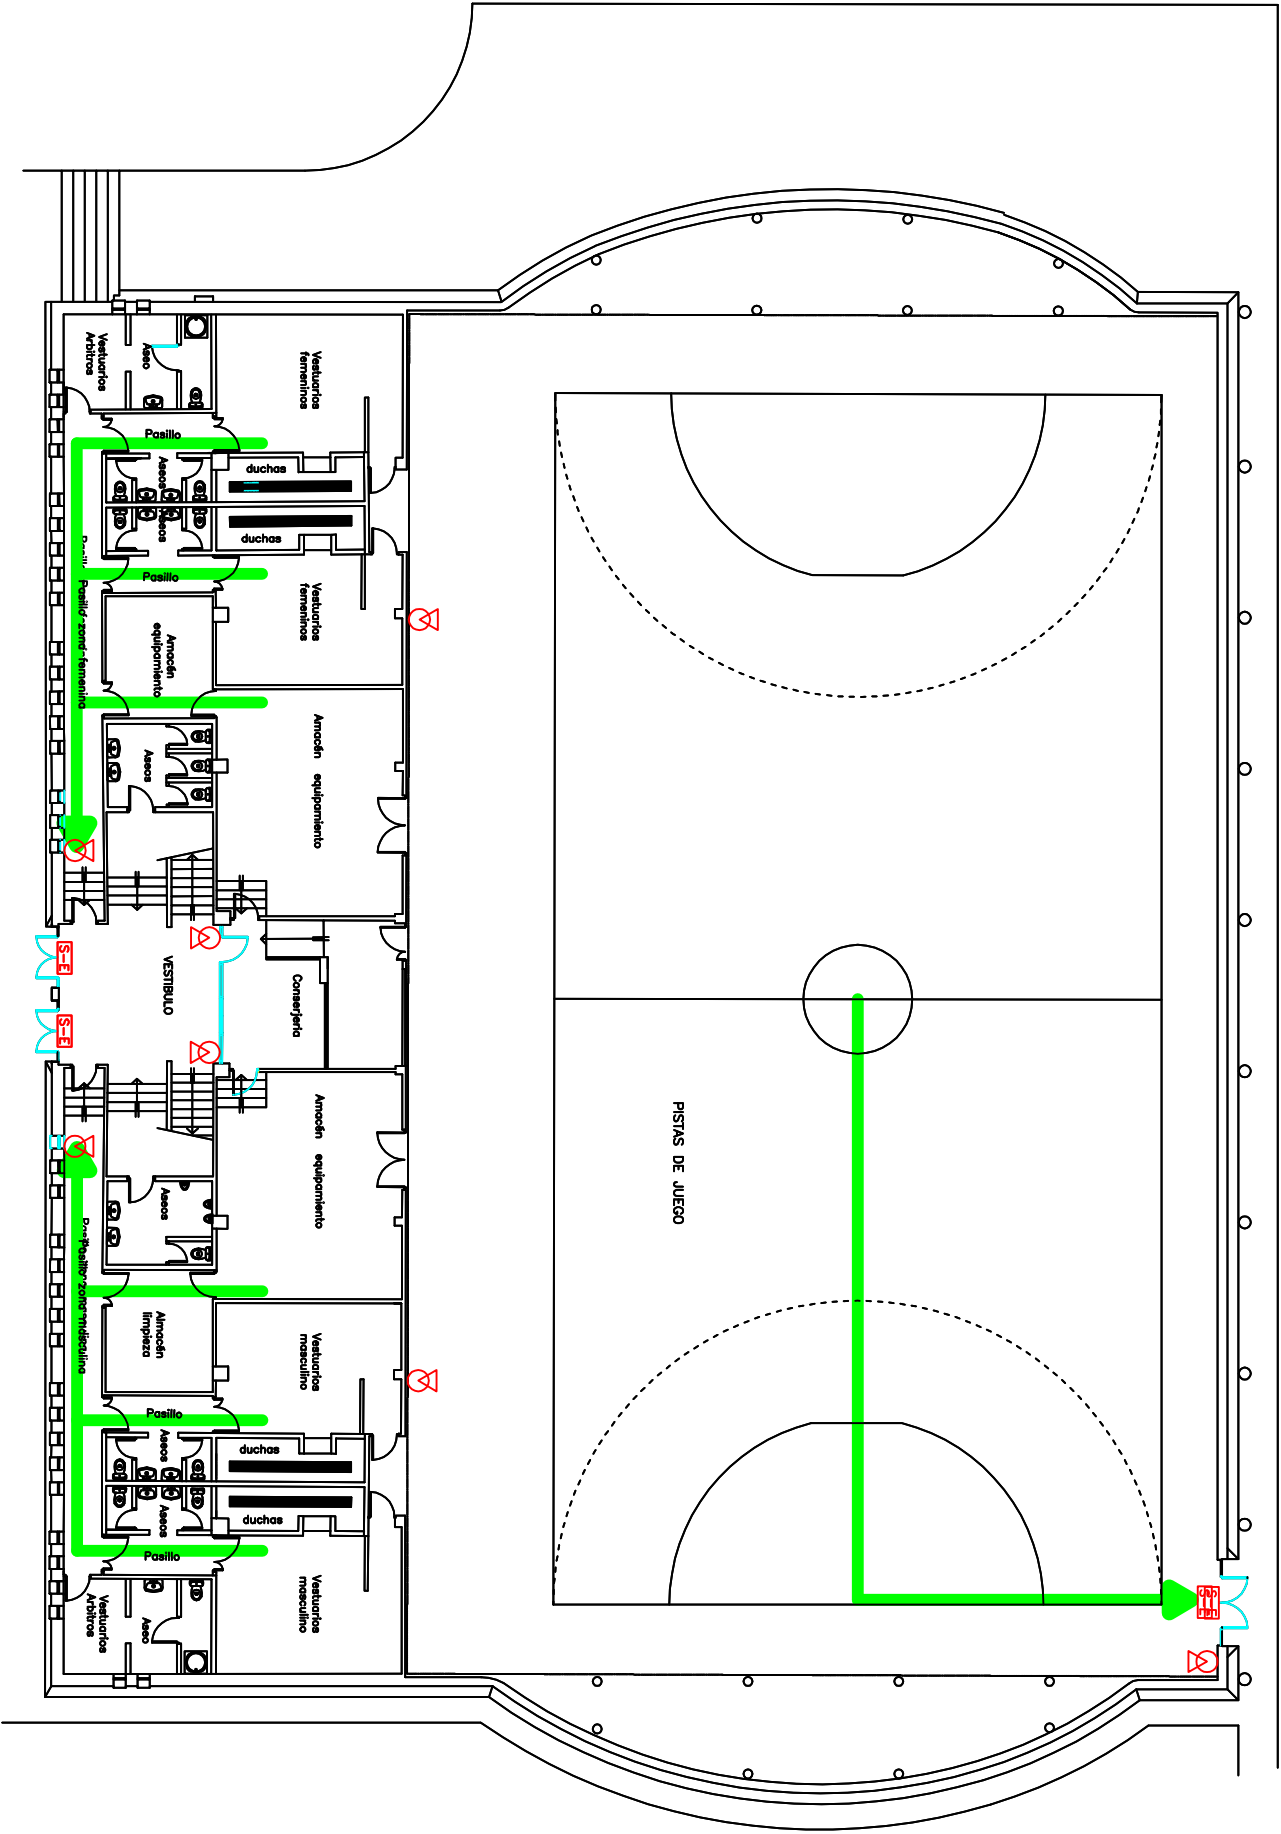

● OE

ORIGEN DE EVACUACION

→

RECORRIDO DE EVACUACION

S-E

SALIDA DE EMERGENCIA

EXTINTOR EFICACIA 13A-89B 6 Kgs

EXTINTOR DE CO2 7 Kgs

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº  
20


ESCALA

1:50

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
PABELLÓN - PLANTA BAJA

FECHA  
27/06/2013

Nº HOJAS  
1

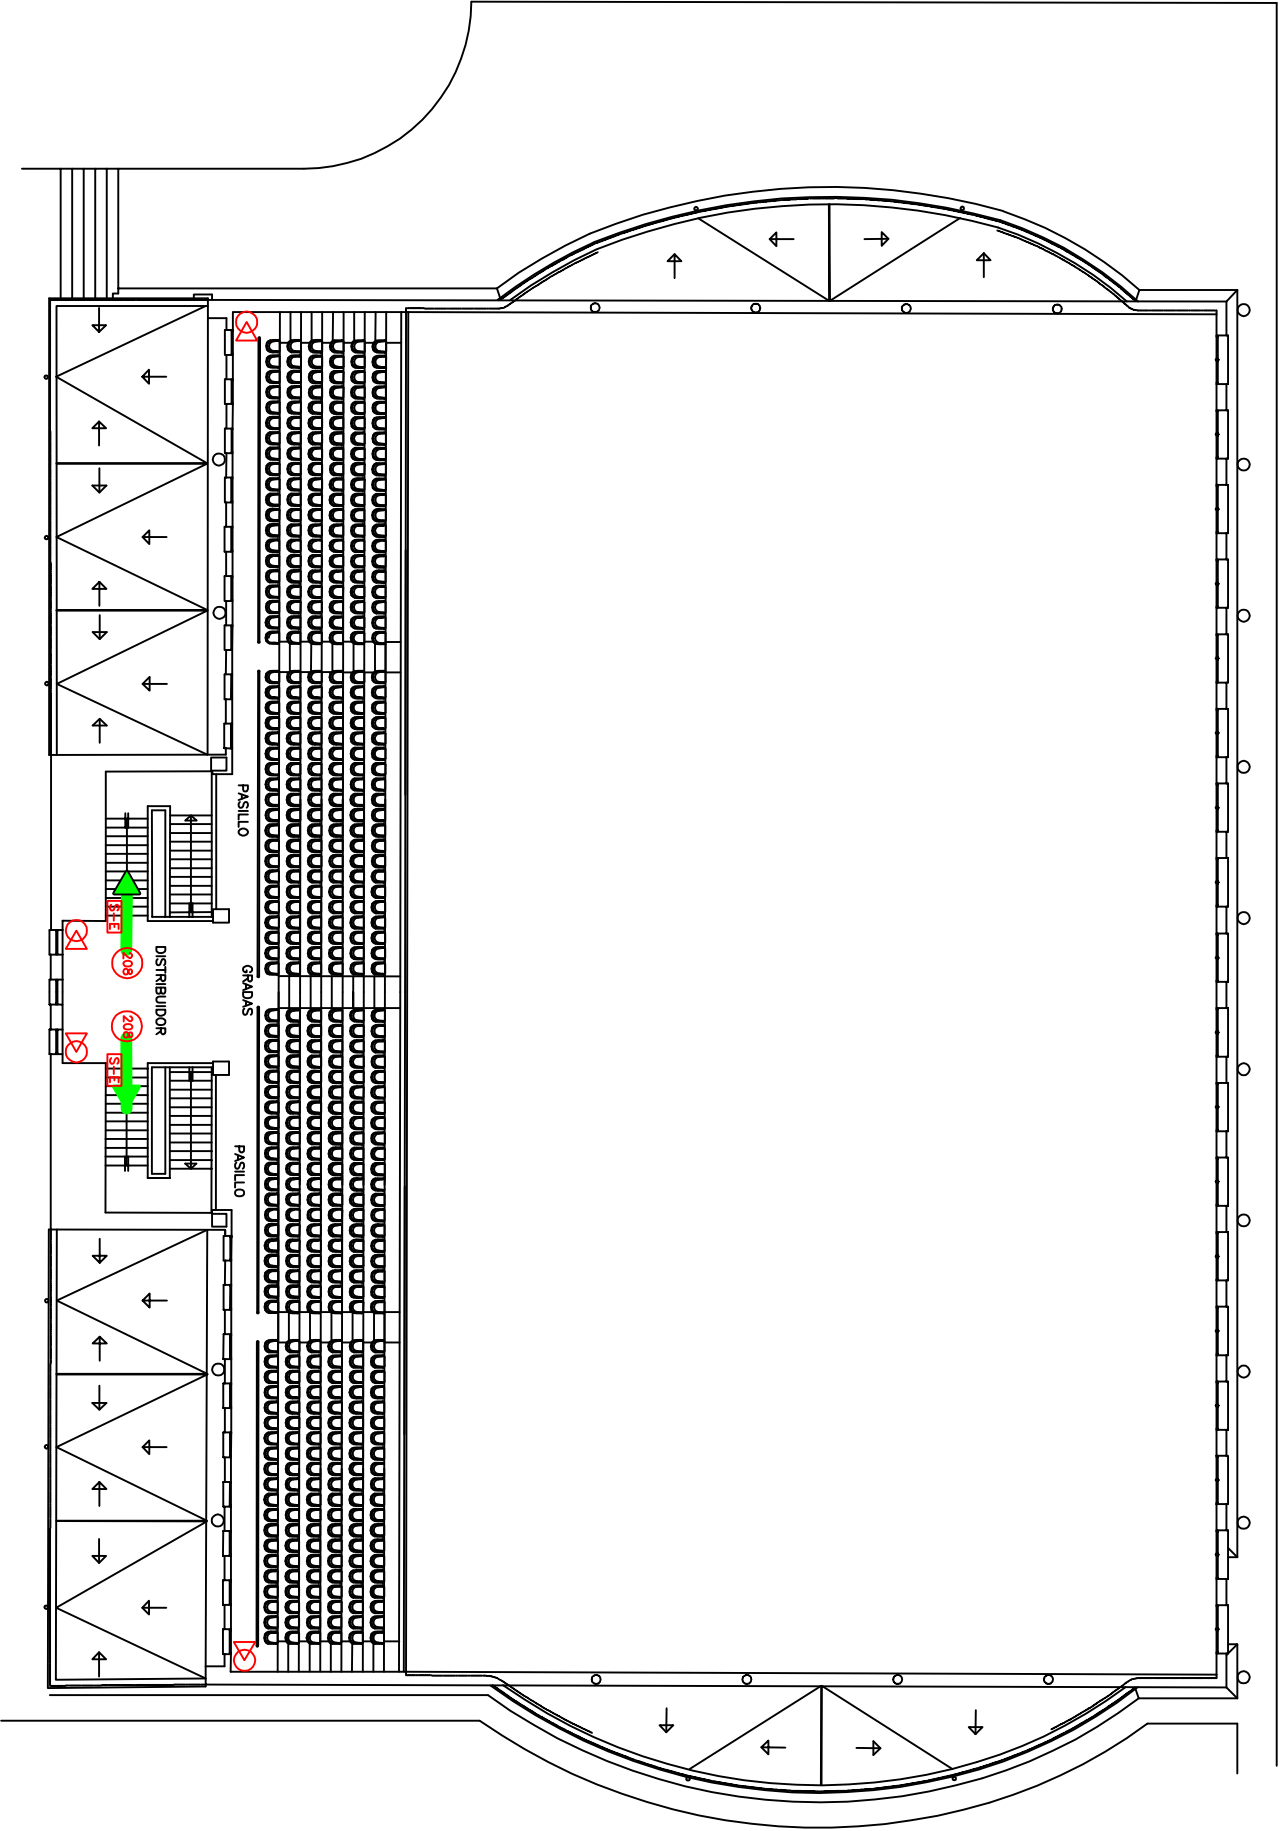

● OE

ORIGEN DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

OCUPACIÓN ASIGNADA A LA SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

EXTINTOR EFICACIA 13A-89B 6 Kgs

EXTINTOR DE CO2 7 Kgs

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº  
21

ESCALA  
1:50


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
PABELLÓN - PLANTA ALTA

FECHA  
27/06/2013  
Nº HOJAS  
1








2.ED11.B1.0	COD. CAMPUS	COD. EDIFICIO	COD. BLOQUE	COD. PLANTA
-------------	-------------	---------------	-------------	-------------

## CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE



## SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

	CUADRO ELECTRICO
	CENTRAL DE ALARMA, GRADO 3
	CONTACTO MAGNETICO
	DETECTOR DE ACTIVIDAD
	TECLADO DE ALARMA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

## ESCALA

FECHA


## DISTRIBUCIÓN Y ALARMA

CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD - PLANTA BAJA

Nº H0JAS

1

# CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE



## SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

23

ESCALA

1:20

DISTRIBUCIÓN


CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD - CUBIERTA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



CUADRO ELÉCTRICO

LUMINARIA TIPO FBS 170/218 F60  
2xPL - C/2 P26W/840

LUMINARIA TIPO TBS 330/418 D6  
4xTL-D 18 W

LUMINARIA EMERGENCIA TIPO FLUORESCENCIA, 3x3,6 (10,8W), 140LM  
INCLUYE PICTOGRAMA SEÑALIZACION "SALIDA"

LUMINARIA EMERGENCIA TIPO FLUORESCENCIA, 3x3,6 (10,8W), 140LM

LUMINARIA EMERGENCIA TIPO FLUORESCENCIA, 1x6W, 60LM

INTERRUPTOR SENCILLO

TOMA DE CORRIENTE MONOFASICA 16A + TT



PLANIFICACI3N DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

24

PLANO Nº

ESCALA

1:20


ELECTRICIDAD  
CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD - PLANTA BAJA


FECHA


27/06/2013

Nº HOJAS

1



 TERMOSTATO MÁQUINA CLIMATIZACIÓN

 CLIMATIZADOR-SPLIT



PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

25

ESCALA

1:20

CLIMATIZACION


CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD – PLANTA BAJA

FECHA




27/06/2013

Nº HOJAS


1




SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS




LLAVE DE CORTE DE AGUA GENERAL  
LLAVE DE CORTE DE AGUA CALIENTE  
LLAVE DE CORTE DE AGUA FRIA




RED DE AGUA FRIA




RED DE AGUA CALIENTE




HIDROMEZCLADOR




GRIFO




CALENTADOR



CANALIZACION DE VUELTA



BOTE SIFONICO



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

26

ESCALA

1:20


FONTANERÍA  
CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD - PLANTA BAJA

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1



CONDUCCION DE SANEAMIENTO  
ARQUETA DE PIE DE BAÑANTE



PLANIFICACI3N DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

27

ESCALA

1:20


FECHA

27/06/2013

SANEAMIENTO  
CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD - PLANTA BAJA

Nº HOJAS

1

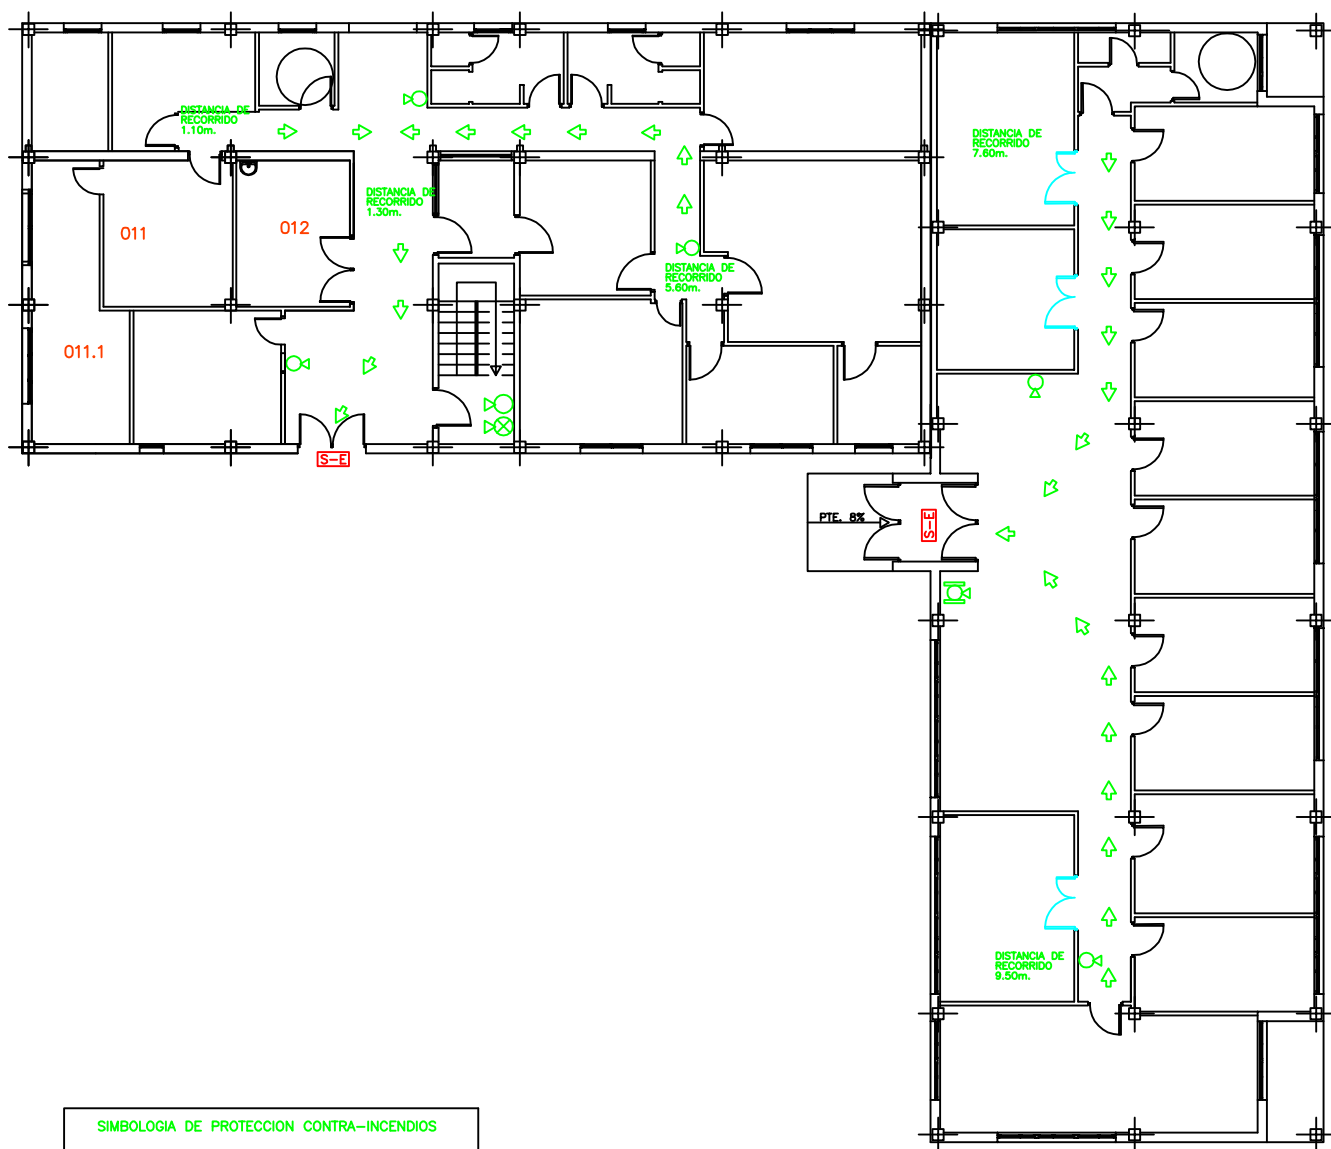

SIMBOLOGIA DE PROTECCION CONTRA-INCENDIOS

- ➔ RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- ⊗ EXTINTOR 21 A 113 B
- ⊗ EXTINTOR HALON
- ⊗ EXTINTOR 25 Kg DE CO2 MOVIL
- S-E SALIDA DE EMERGENCIA



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

28

ESCALA

1:20


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDO DE EVACUACIÓN  
CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE Y SAD


FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

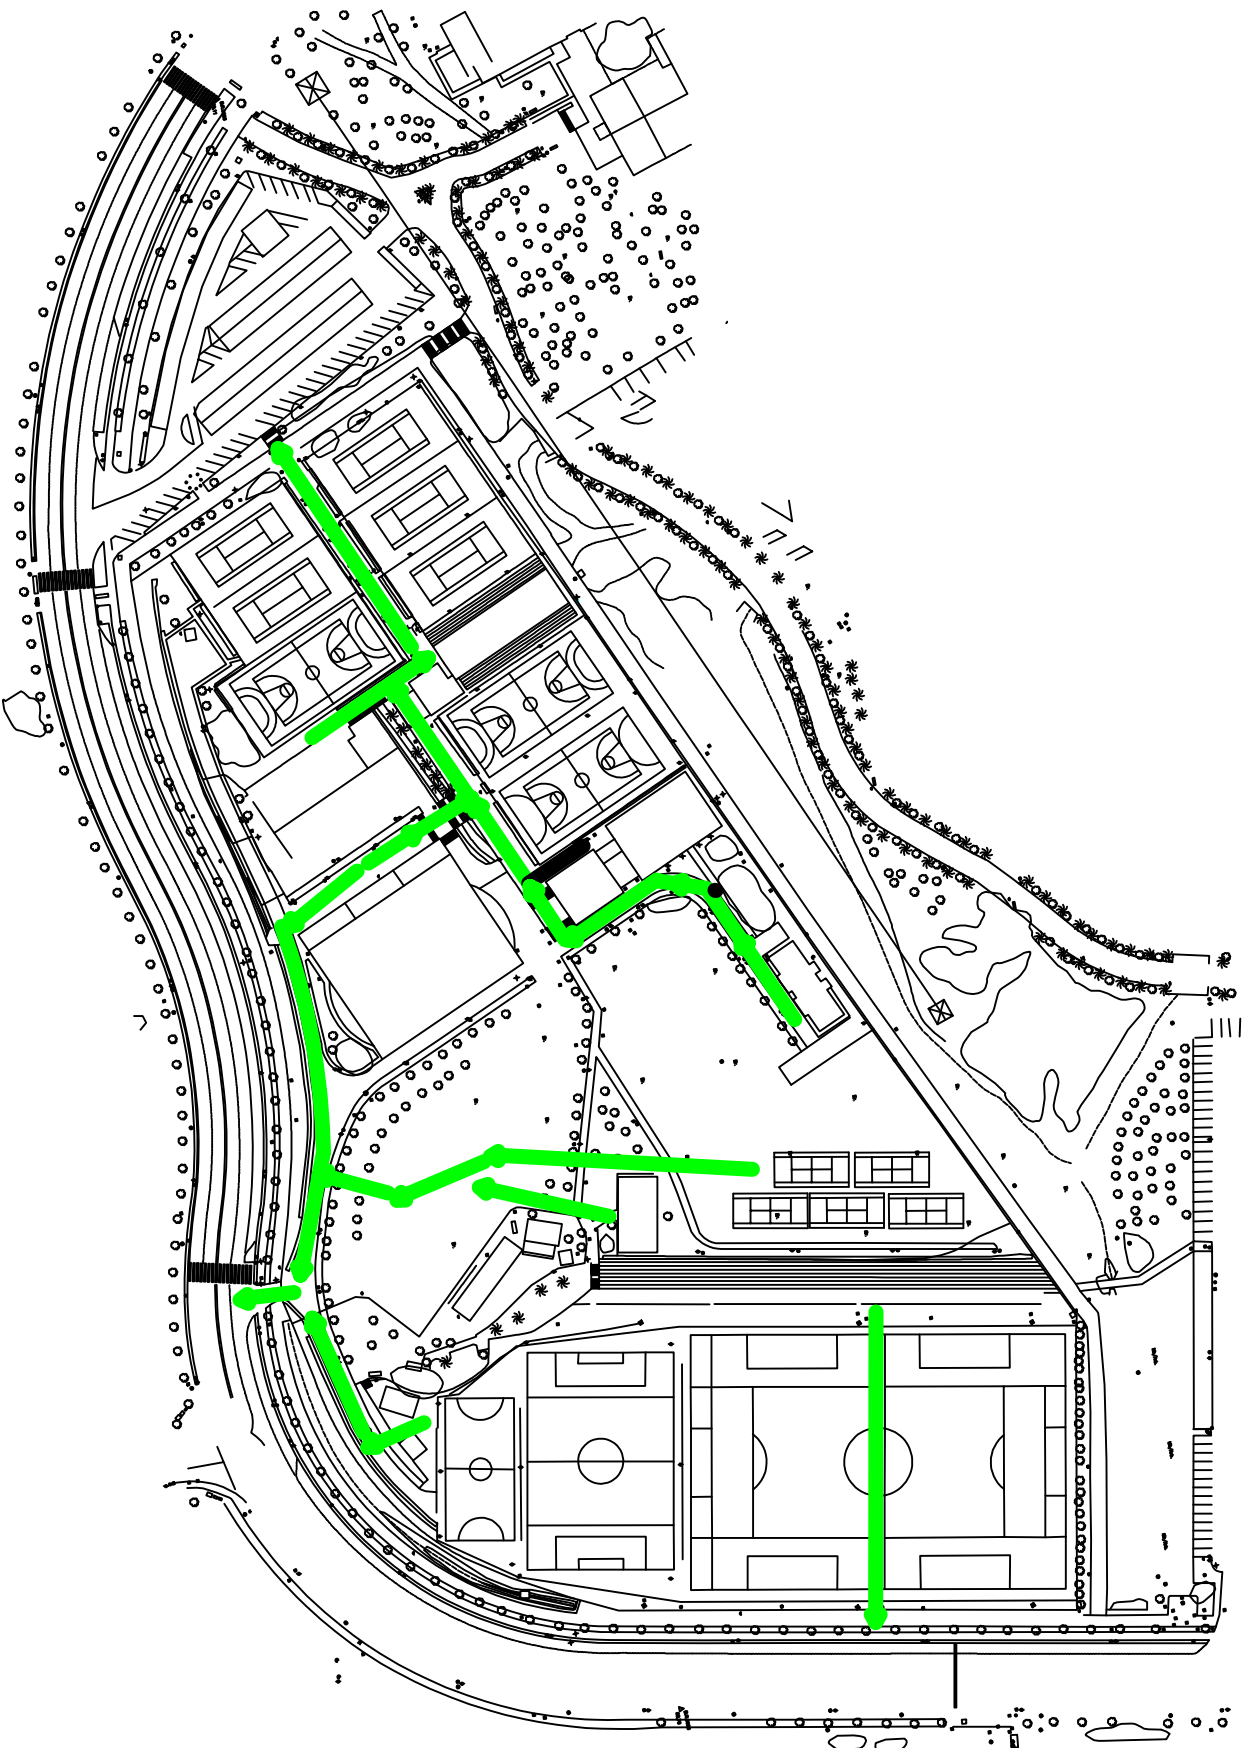

LEYENDA	RECORRIDO DE EVACUACION
	RECORRIDO DE EVACUACION



PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
Y EQUIPOS DEL RECINTO DEPORTIVO DEL CAMPUS DE ESPINARDO  
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

PLANO Nº

29

ESCALA

1:2000

FECHA

27/06/2013

Nº HOJAS

1

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAMPUS DE ESPINARDO